


**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
PHÚ YÊN**



Số: 23/KQ


KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

I./ THÔNG TIN MẪU


Stt	Ký Hiệu	Địa điểm lấy mẫu	Loại mẫu	Người lấy mẫu	Ngày giờ lấy mẫu	Người phân tích
1	100M ₁ 01/18	Công ty TNHH FoodTech	Nước sau khi xử lý	Phạm Thị Luyện	25/06/2018 9g30-9g45	Diệp Thị Ngọc Loan
2	101M ₁ 01/18	207 Nguyễn Công Trứ		Nguyễn Thị Cẩm Tú	25/06/2018 8g30-8g45	Phạm Thị Luyện
3	101M ₂ 01/18	Cảng cá Phường 6		Nguyễn Thị Cẩm Tú	25/06/2017 9g00-9g15	Nguyễn Thị Kim Trang
4	101M ₃ 01/18	Ủy ban nhân dân Tỉnh		Nguyễn Thị Cẩm Tú	25/06/2018 9g30-9g45	Nguyễn Thị Cẩm Tú
5	102B01/18	Bể chứa NMN Tuy Hòa		Diệp Thị Ngọc Loan	25/06/2018 8g00-8g15	

II./ KẾT QUẢ MẪU

Stt	Tên Chỉ tiêu	QCVN01: 2009/BYT	Phương pháp phân tích	Ký Hiệu Mẫu			
				100M ₁ 01/18	101M ₁ 01/18	101M ₂ 01/18	101M ₃ 01/18
1	pH	6.5-8.5	TCVN6492:2011	7.02	6.89	6.91	6.99
2	Độ đục(NTU)	2	TCVN6184:2008	1.98	1.90	1.91	1.92
3	Sắt tổng(mg/l)	0.3	TCVN6177:1996	0.14	KPH (LOD=0,02)	KPH (LOD=0,02)	KPH (LOD=0,02)
4	Clorua(mg/l)	250	TCVN6194:1996	13.14	13.81	13.81	14.15
5	Độ cứng(mg/l)	300	TCVN6224:1996	43.49	45.59	46.63	46.11
6	Nitrit(mg/l)	3	TCVN6178:1996	0.006	0.004	KPH (LOD=0.003)	KPH (LOD=0.003)
7	Màu sắc(mg/l Pt)	15	TCVN6185:2008	8.50	5.90	6.60	6.00
8	Tổng chất rắn hòa tan(TDS) (mg/l)	1000	SMEWW-2540C	93	97	90	94
9	Nitrat(mg/l)	50	TCVN6180:1996	0.20	0.20	0.20	0.20
10	Sulfat(mg/l)	250	EPA 375.4	11.6	11.0	11.0	11.0
11	Mangan(mg/l)	0.3	TCVN6002:1995	0.1	0.02	0.02	0.02
12	Chỉ số Permanganat(mg/l)	2	TCVN6186:1996	0.45	0.84	0.84	0.78
13	Amoni(mg/l)	3	TCVN6179-1:1996	KPH (LOD=0.005)	KPH (LOD=0.005)	KPH (LOD=0.005)	KPH (LOD=0.005)
14	Clo Tổng số (mg/l)	0.5	TCVN 6225-3:2011	KPH (LOD=0.38)	KPH (LOD=0.38)	KPH (LOD=0.38)	KPH (LOD=0.38)
Mã tài liệu BM.KT.02.02			Ban hành lần 02			Ngày ban hành: 19/03/2018	

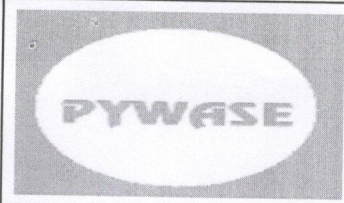

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC
PHÚ YÊN**



II./KẾT QUẢ MẪU

Stt	Tên Chỉ tiêu	QCVN01: 2009/BYT	Phương pháp phân tích	Ký Hiệu Mẫu			
				102B01/18			
1	pH	6.5-8.5	TCVN6492:2011	6.98			
2	Độ đục(NTU)	2	TCVN6184:2008	1.50			
3	Sắt tổng(mg/l)	0.3	TCVN6177:1996	KPH (LOD=0,02)			
4	Clorua(mg/l)	250	TCVN6194:1996	14.15			
5	Độ cứng(mg/l)	300	TCVN6224:1996	46.63			
6	Nitrit(mg/l)	3	TCVN6178:1996	KPH (LOD=0.003)			
7	Màu sắc(mg/l Pt)	15	TCVN6185:2008	6.10			
8	Tổng chất rắn hòa tan(TDS) (mg/l)	1000	SMEWW-2540C	96			
9	Nitrat(mg/l)	50	TCVN6180:1996	0.15			
10	Sulfat(mg/l)	250	EPA 375.4	11.2			
11	Mangan(mg/l)	0.3	TCVN6002:1995	0.02			
12	Chỉ số Permanganat(mg/l)	2	TCVN6186:1996	0.71			
13	Amoni(mg/l)	3	TCVN6179-1:1996	KPH (LOD=0.005)			
14	Clo Tổng số (mg/l)	0.5	TCVN 6225-3:2011	0.44			

Ghi chú: - LOD: Giới hạn phát hiện, KPH : Không phát hiện

Tuy Hòa, ngày 02 tháng 07 năm 2018
Bộ Phận Kiểm nghiệm



Lãnh Đạo Công Ty

Nguyễn Tấn Thuận

Phòng Kỹ Thuật

Nguyễn Văn Bình

Võ Bá Duy Huân

Mã tài liệu BM.KT.02.02	Ban hành lần 02	Ngày ban hành: 19/03/2018
-------------------------	-----------------	---------------------------