

Số: 393 - 2020/KQ

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Ngày: 09/11/2020  
Trang: 1/1

1. Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Công ty Bia Massan Brewery
2. Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
3. Mô tả mẫu : Mẫu hóa lý được đựng trong chai nhựa, mẫu vi sinh được đựng trong chai thủy tinh
4. Ký hiệu mẫu : 147M<sub>1</sub>01/20
5. Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 02/11/2020
6. Thời gian thử nghiệm : 7 ngày
7. Kết quả thử nghiệm :

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	QCVN01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Mùi, vị	-	SMEWW2150:2012 SMEWW2160:2012	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
2	pH (*)	-	TCVN6492:2011	6 - 8,5	6,91
3	Độ đục (*)	NTU	TCVN6184:2008	2	0,12
4	Màu sắc (*)	mg/l Pt	TCVN6185:2008	15	KPH (LOQ= 4.92)
5	Clo Tổng số (*)	mg/l	TCVN 6225-3:2011	0,2 - 1	0,50
6	Coliform (*)	MPN/ 100ml	TCVN6187-2:1996	< 3	KPH
7	E.Coli (*)	MPN/ 100ml	TCVN6187-2:1996	< 1	KPH



*Nguyễn Tấn Thuận*

PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT

Nguyễn Văn Phong



BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM

Võ Bá Duy Huân

**Ghi chú:**

- (\*) : Chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOQ: Giới hạn định lượng, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử





Số: 394 - 2020/KQ

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Ngày: 09/11/2020

Trang: 1/1


- Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Công ty Bia Sài Gòn
- Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
- Mô tả mẫu : Mẫu hóa lý được đựng trong chai nhựa, mẫu vi sinh được đựng trong chai thủy tinh
- Ký hiệu mẫu : 148M<sub>1</sub>01/20
- Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 02/11/2020
- Thời gian thử nghiệm : 7 ngày
- Kết quả thử nghiệm :

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	QCVN01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Mùi, vị	-	SMEWW2150:2012 SMEWW2160:2012	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
2	pH (*)	-	TCVN6492:2011	6 - 8,5	7,06
3	Độ đục (*)	NTU	TCVN6184:2008	2	0,19
4	Màu sắc (*)	mg/l Pt	TCVN6185:2008	15	KPH (LOQ= 4,92)
5	Clo Tổng số (*)	mg/l	TCVN 6225-3:2011	0,2 - 1	0,43
6	Coliform (*)	MPN/ 100ml	TCVN6187-2:1996	< 3	KPH
7	E.Coli (*)	MPN/ 100ml	TCVN6187-2:1996	< 1	KPH

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT**

**BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM**



*Nguyễn Tấn Thuận*

Nguyễn Văn Phong

Võ Bá Duy Huân


**Ghi chú:**

- (\*) : Chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOQ: Giới hạn định lượng, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử





**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC PHÚ YÊN**  
**PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT**  
 05 Hải Dương, TP Tuy Hoà, Phú Yên.  
 Tel 0257-3823000 Fax 0257-3828388

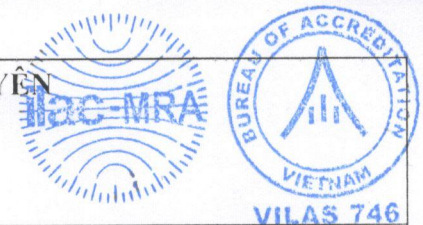

Số: 395 - 2020/KQ

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Ngày: 09/11/2020  
 Trang: 1/1

- Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Khu phố 3 - Phường Hòa Vinh, Thị xã Đông Hòa
- Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
- Mô tả mẫu : Mẫu hóa lý được đựng trong chai nhựa, mẫu vi sinh được đựng trong chai thủy tinh
- Ký hiệu mẫu : 151M<sub>1</sub>01/20
- Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 02/11/2020
- Thời gian thử nghiệm : 7 ngày
- Kết quả thử nghiệm :

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	QCVN01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Mùi, vị	-	SMEWW2150:2012 SMEWW2160:2012	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
2	pH (*)	-	TCVN6492:2011	6 - 8,5	7,01
3	Độ đục (*)	NTU	TCVN6184:2008	2	0,93
4	Màu sắc (*)	mg/l Pt	TCVN6185:2008	15	8,10
5	Clo Tổng số (*)	mg/l	TCVN 6225-3:2011	0,2 - 1	0,25
6	Coliform (*)	MPN/ 100ml	TCVN6187-2:1996	< 3	KPH
7	E.Coli (*)	MPN/ 100ml	TCVN6187-2:1996	< 1	KPH

**PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC**  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 CẤP THOÁT NƯỚC  
 PHÚ YÊN

*Nguyễn Tấn Thuận*

**PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT**

Nguyễn Văn Phong

**BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM**

Võ Bá Duy Huân

**Ghi chú:**  
 - (\*) ; Chỉ tiêu được VILAS công nhận  
 - LOQ: Giới hạn định lượng, KPH : Không phát hiện  
 - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử





Số: 396 - 2020/KQ

**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Ngày: 09/11/2020  
Trang: 1/1

1. Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Bể chứa NMN Tuy Hòa
2. Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
3. Mô tả mẫu : Mẫu hóa lý được đựng trong chai nhựa, mẫu vi sinh được đựng trong chai thủy tinh
4. Ký hiệu mẫu : 149B01/20
5. Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 02/11/2020
6. Thời gian thử nghiệm : 7 ngày
7. Kết quả thử nghiệm :

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	QCVN01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Mùi, vị	-	SMEWW2150:2012 SMEWW2160:2012	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
2	pH (*)	-	TCVN6492:2011	6 - 8,5	6,93
3	Độ đục (*)	NTU	TCVN6184:2008	2	0,70
4	Màu sắc (*)	mg/l Pt	TCVN6185:2008	15	KPH (LOQ= 4,92)
5	Clo Tổng số (*)	mg/l	TCVN 6225-3:2011	0,2 - 1	0,82
6	Coliform (*)	MPN/ 100ml	TCVN6187-2:1996	< 3	KPH
7	E.Coli (*)	MPN/ 100ml	TCVN6187-2:1996	< 1	KPH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT

BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM



*Nguyễn Tân Thuận*

*Nguyễn Văn Phong*  
Nguyễn Văn Phong

*Võ Bá Duy Huân*  
Võ Bá Duy Huân

**Ghi chú:**

- (\*) : Chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOQ: Giới hạn định lượng, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử