

Số: 331 - 2021/KQ

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày: 20/10/2021
 Trang: 1/1

- Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Bể chứa NMN Sông Cầu
- Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
- Mô tả mẫu : Mẫu hóa lý được đựng trong chai nhựa, mẫu vi sinh được đựng trong chai thủy tinh
- Ký hiệu mẫu : 110B04/21
- Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 11/10/2021
- Thời gian thử nghiệm : 7 ngày
- Kết quả thử nghiệm :

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	QCVN01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Mùi, vị	-	SMEWW2150:2012 SMEWW2160:2012	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
2	pH (*)	-	TCVN6492:2011	6 - 8,5	7,13
3	Độ đục (*)	NTU	TCVN6184:2008	2	1,34
4	Màu sắc (*)	mg/l Pt	TCVN6185:2008	15	6,90
5	Clo Tổng số (*)	mg/l	TCVN 6225-3:2011	0,2 - 1	0,73
6	Coliform (*)	CFU/ 100ml	TCVN6187-2:1996	< 3	KPH
7	E.Coli giả định (*)	CFU/ 100ml	TCVN6187-2:1996	< 1	KPH



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT

BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM

Nguyễn Tấn Thuận
Nguyễn Tấn Thuận

Nguyễn Văn Phong
Nguyễn Văn Phong

Trần Quang Vinh
Trần Quang Vinh

Ghi chú:
 - (*) ; Chỉ tiêu được VILAS công nhận
 - LOQ: Giới hạn định lượng, KPH : Không phát hiện
 - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử



Số: 332 - 2021/KQ

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày: 20/10/2021

Trang: 1/1

- Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Nhà làm việc NMN Sông Cầu
- Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
- Mô tả mẫu : Mẫu hóa lý được đựng trong chai nhựa, mẫu vi sinh được đựng trong chai thủy tinh
- Ký hiệu mẫu : 110M₁04/21
- Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 11/10/2021
- Thời gian thử nghiệm : 7 ngày
- Kết quả thử nghiệm :

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	QCVN01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Mùi, vị	-	SMEWW2150:2012 SMEWW2160:2012	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
2	pH (*)	-	TCVN6492:2011	6 - 8,5	7,18
3	Độ đục (*)	NTU	TCVN6184:2008	2	0,38
4	Màu sắc (*)	mg/l Pt	TCVN6185:2008	15	KPH (LOQ=4,92)
5	Clo Tổng số (*)	mg/l	TCVN 6225-3:2011	0,2 - 1	0,48
6	Coliform (*)	CFU/ 100ml	TCVN6187-2:1996	< 3	KPH
7	E.Coli giả định (*)	CFU/ 100ml	TCVN6187-2:1996	< 1	KPH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT

BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM



Nguyễn Tôn Thuận

Nguyễn Văn Phong

Trần Quang Vinh

Ghi chú:

- (*) ; Chỉ tiêu được VILAS công nhận
- LOQ: Giới hạn định lượng, KPH : Không phát hiện
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử

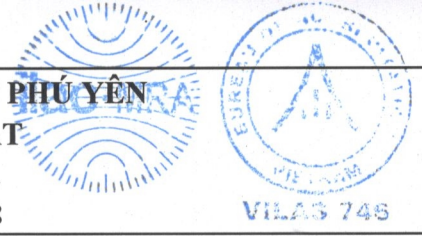

Số: 333 - 2021/KQ

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày: 20/10/2021
 Trang: 1/1

1. Nơi gửi mẫu/ lấy mẫu : Cuối Tuyến Phước Lý - NMN Sông Cầu
2. Loại mẫu : Nước sau khi xử lý
3. Mô tả mẫu : Mẫu hóa lý được đựng trong chai nhựa, mẫu vi sinh được đựng trong chai thủy tinh
4. Ký hiệu mẫu : 110M₂04/21
5. Ngày nhận mẫu/lấy mẫu : 11/10/2021
6. Thời gian thử nghiệm : 7 ngày
7. Kết quả thử nghiệm :

Stt	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	QCVN01-1:2018/BYT	Kết quả
1	Mùi, vị	-	SMEWW2150:2012 SMEWW2160:2012	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
2	pH (*)	-	TCVN6492:2011	6 - 8,5	7,16
3	Độ đục (*)	NTU	TCVN6184:2008	2	1,35
4	Màu sắc (*)	mg/l Pt	TCVN6185:2008	15	7,20
5	Clo Tổng số (*)	mg/l	TCVN 6225-3:2011	0,2 - 1	0,20
6	Coliform (*)	CFU/ 100ml	TCVN6187-2:1996	< 3	KPH
7	E.Coli giả định (*)	CFU/ 100ml	TCVN6187-2:1996	< 1	KPH

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC <i>Nguyễn Tôn Thuận</i> Nguyễn Tôn Thuận	PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT Nguyễn Văn Phong	BỘ PHẬN KIỂM NGHIỆM Trần Quang Vinh
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Ghi chú:
 - (*) ; Chỉ tiêu được VILAS công nhận
 - LOQ: Giới hạn định lượng, KPH : Không phát hiện
 - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử